



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas, Regulación  
e Institutos  
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 9408

BUENOS AIRES, 10 NOV. 2015

VISTO el Expediente N° 1-47-0000-17449-14-9 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma VULCANO S.A, solicita la reinscripción para el producto denominado DESINFECTANTE DE AGUA DE PISCINAS, ALGUICIDA, CLARIFICADOR - CLORO SOLIDO EN TABLETAS DE DISOLUCION LENTA - TABLETAS TRIPLE ACCION, marca VULCLOR, inscripto mediante certificados de RNPUD N° 0830005 y 0830006 bajo las categorías de Venta Libre y de Venta Profesional, respectivamente, en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 709/98 y normas complementarias.

Que a fojas 84 el Departamento de Uso Doméstico de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud, informa que el producto reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que el establecimiento declarado demuestra aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya autorización de inscripción se solicita, en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 708/98.

↳  
206



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas, Regulación  
e Institutos  
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 9408

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de las Disposiciones ANMAT vigentes.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y los Decretos N° 1886/14 y 1368/15.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase a la firma VULCANO S.A, la reinscripción del producto denominado DESINFECTANTE DE AGUA DE PISCINAS, ALGUICIDA, CLARIFICADOR - CLORO SOLIDO EN TABLETAS DE DISOLUCION LENTA - TABLETAS TRIPLE ACCION, marca VULCLOR, inscripto mediante certificados de RNPUD N° 0830005 y 0830006 bajo las categorías de Venta Libre y de Venta Profesional, respectivamente, cuyos datos identificatorios característicos se detallan en los Certificados de RNPUD N° 0830005 y 0830006 bajo las categorías de Venta Libre y de Venta Profesional, respectivamente que forma parte de la presente Disposición.

↳  
[Firma manuscrita]



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas, Regulación  
e Institutos  
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 9408

ARTÍCULO 2º.- Autorízase los rótulos a fs. 77, 78, 80 y 82 que se desglosan y forman parte de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3º.- Autorízase la composición centesimal obrante a fs 13, 14 y 15.

ARTÍCULO 4º.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0830005 y RNPUD N° 0830006 para el producto bajo las categorías de Venta Libre y de Venta Profesional, respectivamente.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia de los certificados mencionados en el artículo 1º será de 5 años a partir del 15 de septiembre de 2015.

ARTÍCULO 6º.- CANCELÁNSE los Certificados N° 0830005 y 0830006 otorgados por Expediente N° 1-47-2110-4775-09-2.

ARTÍCULO 7º.- Regístrase. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

EXPEDIENTE N° 1-47-0000-17449-14-9


DISPOSICION N° 9408

↳

m

Ing ROGELIO LOPEZ  
Administrador Nacional  
A.N.M.A.T.

10 NOV. 2015




LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE USAR EL PRODUCTO - LEER LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

# TRIPLE ACCION

Algucida - Clarificador - Cloro en tableta para piscinas de cloro lento

### VULCANOSA

Distribuidor exclusivo  
Importado y Distribuido por  
**VULCANOSA**  
Límite Sp embargo 7280  
Bo. Los Beltranes  
Cordoba - Argentina  
C.N.I.E. 040080019  
R.Q.N.P.U.D. 0883008

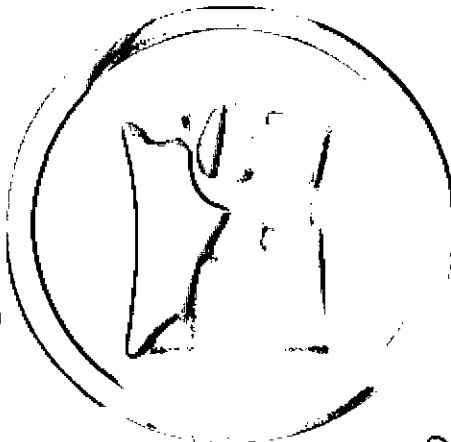

CONTENIDO NETO

# Kg

Industria CHINA

USO PROFESIONAL

Letra: Aschard de la Oración - Fecha de Validación:

*Prohibida su venta libre*  
**EL ROTULO DEBERA CUMPLIR  
CON LA LEGISLACION VIGENTE**  
EXPT. N° 000-EPMS-149

# PRODUCTO PARA AGUAS VULCLOR

**VULCLOR:** es un eficaz bactericida al hidrolizarse, de alto poder desinfectante, de disolución lenta, estabilizador ante la acción del sol y de alto poder residual. Es fácil y cómodo de utilizar. No deja residuos, ni incrementa la alcalinidad del agua y logra, por acción combinada de sus componentes, un eficaz tratamiento de la misma.

**DOSIS:** Colocar en una boya dosificadora una pastilla de 200 g cada 20000 l. de agua una vez por semana. Si la pileta se usa intensamente o hace mucho calor reforzar semanalmente con cloro sólido VULCLOR.

### IMPORTANTE:



- Regular el PH del agua entre 7.2 y 7.6 y mantener el nivel del cloro residual no menor a 1.5 PPM, estas mediciones pueden realizarse perfectamente con un Laboratorio Vulcano.
- No exponer a más de 50°C. Evitar el contacto con metales, pinturas, grasas y aceites, solventes y agua oxigenada
- En caso de vuelto del producto: aspire o barra el material y colóquelo en un depósito para desechos apropiado (Use equipo con oxígeno propio y protección personal apropiada). Evite generar polvo, ventile.

### CORROSIVO

### PRIMEROS AUXILIOS:

- No debe entrar en contacto con la piel ni con los ojos. En caso de producirse, enjuagar con abundante agua fría durante 10 minutos con los párpados levantados. Consultar a su médico.
- En caso de ingestión enjuáguese bien la boca antes de beber 1 o 2 vasos de agua
- No provocar vómitos, no administrar nada por boca a personas inconscientes y comuníquese con el Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160. Unidad de Toxicología Htal. de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6566/2247; Htal. de Niños Pedro de Elizalde: (011) 4300-2115; Sala de Toxicología del Htal. de Niños de La Plata: (0221) 451-5555; Htal. Naz. Prof. Dr. Alejandro Posadas: (011) 4658-3002/20
- En todos los caso dirigirse al Centro Asistencial con el envase del producto ó el rótulo del mismo.

### PRECAUCIONES:

- Antes de usar leer con atención las instrucciones del rótulo
- Guardar el producto en su envase original bien cerrado, en lugares ventilados, alejado de alimentos y en lugares inaccesibles para niños y mascotas.
- No volver a utilizar los envases vacíos y destruíntos
- Lavar las manos con agua y jabón después de aplicar el producto
- Aplicar con guantes para evitar contacto con la piel
- No mezclar con otros productos, a no ser que se indique en el rótulo que pueden mezclarse.
- Aplicar en ausencia de bañistas.
- Utilizar en boya.
- Recircular el agua por 8 hs.
- Reingresar a la pileta luego de 1 hora de aplicado el producto.

**NOTA: MISMO RÓTULO PARA DIFERENTES CONTENIDOS NETOS**

4

*Laura Caputo*  
Dra. LAURA CAPUTO  
BIOQUIMICA  
M.P. 3206


*José Adolfo Takajá*  
JOSE ADOLFO TAKAJA  
D.N.I. 22.029.118  
Acreditado

LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE USAR EL PRODUCTO - LEER LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

# TRIPLE ACCION

Alguicida - Clarificador - Cloro sólido en pastillas de disolución lenta

**VULCANOSA**  
D.O. 537 PRODUCCION DE LOS  
INGREDIENTES Y DISTRIBUCION  
**VULCANOSA**  
CALLE 5 de Mayo 7280  
BO. LOS ESTERILIZADOS  
Córdoba Argentina  
FONE 03303019  
CARRUDO 0330005

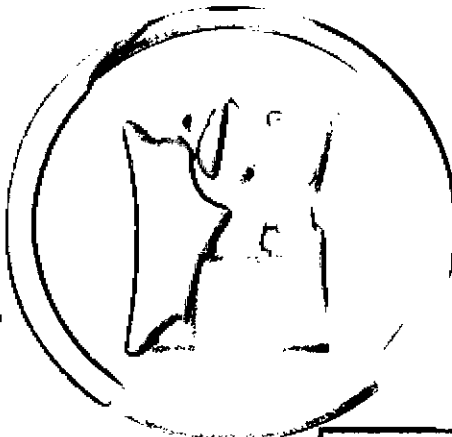

CONTENIDO NETO

# Kg

Industria CHINA

VENTA LIBRE

Nota: Español de la Unión Argentina  
de Córdoba

EL ROTULO DEBERA CUMPLIR  
CON LA LEGISLACION VIGENTE  
EXPTE. N° 000-19449-14-9

PRODUCTO PARA AGUAS DE LA COMUNIDAD

# VULCLOR

**VULCLOR**: es un eficaz bactericida al hidrolizarse, de alto poder desinfectante, de disolución lenta, estabilizador ante la acción del sol y de alto poder residual. Es fácil y cómodo de utilizar. No deja residuos, ni incrementa la alcalinidad del agua y logra, por acción combinada de sus componentes, un eficaz tratamiento de la misma.

**DOSIS**: Colocar en una boya dosificadora una pastilla de 200 g cada 20000 l. de agua una vez por semana. Si la piletta se usa intensamente o hace mucho calor reforzar semanalmente con cloro sólido **VULCLOR**.



**IMPORTANTE:**

- Regular el PH del agua entre 7,2 y 7,6 y mantener el nivel del cloro residual no menor a 1,5 PPM., estas mediciones pueden realizarse perfectamente con un Laboratorio Vulcano.

- No exponer a más de 50°C. Evitar el contacto con metales, pinturas, grasas y aceites, solventes y agua originada

**CORROSIVO** - En caso de vuelco del producto: aspire o barra el material y colóquelo en un depósito para desechos apropiado (Use equipo con oxígeno propio y protección personal apropiada). Evite generar polvo, vapor.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- No debe entrar en contacto con la piel ni con los ojos. En caso de producirse, enjuagar con abundante agua fría durante 10 minutos con los párpados levantados. Consultar a su médico.

- En caso de ingestión enjuáguese bien la boca antes de beber 1 o 2 vasos de agua.

No provocar vómitos, no administrar nada por boca a personas inconscientes y comuníquese con el Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160; Unidad de Toxicología Htal. de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247; Htal. de Niños Pedro de Elizalde: (011) 4300-2115; Sala de Toxicología del Htal. de Niños de La Plata: (0221) 451-5555; Htal. Nac. Prof. Dr. Alejandro Pesadas: (011) 4658-3002/20

En todos los casos dirigirse al Centro Asistencial con el envase del producto ó el rótulo del mismo.

**PRECAUCIONES:**

- Antes de usar leer con atención las instrucciones del rótulo
- Guardar el producto en su envase original bien cerrado, en fogares ventilados, alejado de alimentos y en lugares inaccesibles para niños y mascotas.
- No volver a utilizar los envases vacíos y destruirlos
- Lavar las manos con agua y jabón después de aplicar el producto
- Aplicar con guantes para evitar contacto con la piel
- No mezclar con otros productos, a no ser que se indique en el rótulo que pueden mezclarse.
- Aplicar en ausencia de bañistas.
- Utilizar en boya.
- Recircular el agua por 8 hs.
- Retirarse a la piletta luego de 1 hora de aplicado el producto.

**NOTA: MISMO RÓTULO PARA DIFERENTES CONTENIDOS NETOS**

LD

Dra. LAURA CAPUTO  
BIOQUIMICA  
M.P. 3206

JOSE ADOLFO TAKTAK  
O.N.I. 22.029.118  
Acreditado

NOTA: MISMO RÓTULO PARA DIFERENTES CONTENIDOS NETOS

LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE USAR EL PRODUCTO. LEER LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

**VULCLOR TRIPLE ACCION:** es un cloro tratado al hidrógeno de alto poder desinfectante. Se caracteriza por la acción oxidante de alto poder residual. Es fácil y cómodo de utilizar. No da residuos, no incrementa la acidez del agua y logra por acción combinada de sus componentes un óptimo tratamiento de la misma.

**DOSES:**

Colocar en una boya dosificadora 4 pastillas de 50 g cada 20000 l. de agua una vez por semana. Si la pileta se usa intensamente o hace mucho calor reforzar semanalmente con cloro sólido VULCLOR.

**IMPORTANTE:**

- Regular el PH del agua entre 7.2 y 7.6 y mantener el nivel del cloro residual no menor a 1.5 PPM. Estas mediciones pueden realizarse perfectamente con un Laboratorio Vulcano.
- No exponer a más de 50°C. Evitar el contacto con metales, pinturas, grasas y aceites, solventes y agua oxigenada.

# TRIPLE ACCION

Desinfectante para agua y piscinas

Alguicida - Clarificador - Cloro sólido en tabletas de disolución lenta



PRODUCTO PARA AGUAS DE PISCINAS

# VULCLOR

CONTENIDO NETO

**Kg**

**VENTA PROFESIONAL**

Prohibida su Venta Libre

EL ROTULO DEBERA CUMPLIR CON LA LEGISLACION VIGENTE  
EXPT. N° 0000-17449-14-9

**PRIMEROS AUXILIOS:**

Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua y jabón. En caso de ingestión lavar con abundante agua y beber leche o agua.

En caso de ingestión de 1 o 2 tabletas de 50g beber 1 o 2 vasos de agua.

No provocar vómitos. No volver a utilizar el producto si se presenta algún síntoma de intoxicación. En caso de intoxicación consultar al médico. Tel. 0800-333-0160. Vulcano S.A. - Lino E. Spilimbergo 7280. Bo. Los Boulevaros - Córdoba - Argentina. R.N.E. 040030619 - R.N.P.U.D. 0830006. (011) 4362-6660/2247. (011) 4362-6660. (011) 4300-2115. Sala de Toxicología del Hospital Ramos de la Plata (0221) 451-5555. Hija. Lic. Prof. Dr. Alejandro Posadas (011) 4658-0002/40.

En todos los casos dirigirse al Centro Asistencial con el envase del producto o el rótulo del mismo.

**PRECAUCIONES:**

- Antes de usar leer con atención las instrucciones del rótulo.
- Guardar el producto en su envase original bien cerrado, en lugares ventilados, alejado de alimentos y en lugares inaccesibles para niños y mascotas.
- No volver a utilizar los envases vacíos y destruirlos.
- Lavar las manos con agua y jabón después de aplicar el producto.
- Aplicar con guantes para evitar contacto con la piel.
- Aplicar en ausencia de bañistas.
- Utilizar en boya.
- Recircular el agua por 8hs.
- Reingresar a la pileta luego de 1 hora de aplicado el producto.

No reutilizar los productos y no lavar los envases en el mismo lugar que se usaron.

VULCANO S.A. - División productos químicos

Importada y Distribuida por:

VULCANO S.A. - Lino E. Spilimbergo 7280


Bo. Los Boulevaros - Córdoba - Argentina

R.N.E. 040030619 - R.N.P.U.D. 0830006

Lote / Fecha de Fabricación / Fecha de Vencimiento



9408



Dr. LAURA CAPUTO  
BIOQUIMICA  
M.P. 3206

JOSE ADOLFO TACKA  
FIRM. 22/02/18  
102611

NOTA: MISMO RÓTULO PARA DIFERENTES CONTENIDOS NETOS

LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE USAR EL PRODUCTO - LEER LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

**VULCLOR TRIPLE ACCION** es un cloro presentado al hidrócloruro de sodio en forma de tableta de acción lenta estabilizada con un agente de acción rápida para desinfectar y aclarar el agua. No debe usarse en presencia de aceites y grasas. Por acción combinada de sus componentes, un único tratamiento de la misma.

**DOSIS:**


Colocar en una boya dosificadora 4 pastillas de 50 g cada 20000 l. de agua una vez por semana. Si la pileta se usa intensamente o hace mucho calor reforzar semanalmente con cloro sólido VULCLOR

**IMPORTANTE:**

- Regular el PH del agua entre 7.2 y 7.6 y mantener el nivel del cloro residual no menor a 1.5 PPM. estas mediciones pueden realizarse perfectamente con un Laboratorio Vulcano
  - No exponer a mas de 50°C. Evitar el contacto con metales, pinturas, grasas y aceites, solventes y agua oxigenada
  - En caso de vuelco del producto: aspire o barra el material y colóquelo en un depósito para desechos apropiado (Use equipo con oxígeno propio y protección personal apropiada).
- Evite generar polvo visible

# TRIPLE ACCION

Desinfectante para aguas de piscinas  
Algucida - Clarificador - Cloro sólido en tabletas de disolución lenta

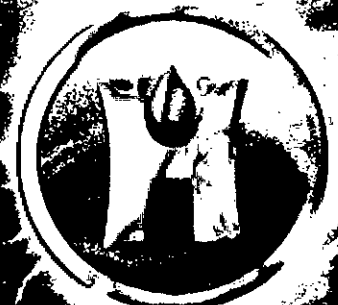

# PRODUCTO PARA AGUAS DE PISCINAS

# VULCLOR

EL ROTULO DEBERA CUMPLIR  
CON LA LEGISLACION VIGENTE  
EXPTE. N° 0000-17449-14-9

CONTENIDO NETO  
**Kg**

VENTA  
LIBRE

**PRIMEROS AUXILIOS:**

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua durante un período de 15 minutos. Si el producto ha caído sobre la piel, lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. Si el producto ha caído sobre la ropa, lavar inmediatamente con abundante agua.



En caso de ingestión, lavar inmediatamente la boca con agua abundante y beber agua abundante. No provocar vomito. No administrar leche por temor a que cause indigestión y comunicar al Centro Asistencial de Ingestión de Venenos 0800-333-0160 y Unidad de Toxicología (U.T.) de Buenos Aires (011) 4390-2115. Sala de Toxicología del Hospital Ramos de la Plata (0221) 451-5555, Mail: Hac. Prof. Dr. Alejandro Posadas (011) 4658-3002/20.

En todos los casos dirigirse al Centro Asistencial con el envase del producto ó el rótulo del mismo

**PRECAUCIONES:**

- Antes de usar leer con atención las instrucciones del rótulo
- Guardar el producto en su envase original bien cerrado, en lugares ventilados, alejado de alimentos y en lugares inaccesibles para niños y mascotas
- No volver a utilizar los envases vacíos y destruirlos
- Lavar las manos con agua y jabón después de aplicar el producto
- Aplicar con guantes para evitar contacto con la piel
- Aplicar en ausencia de bañistas
- Utilizar en boya
- Recircular el agua por 8 hrs.
- Retregresar a la pileta luego de 1 hora de aplicado el producto

No mezclar con otros productos químicos que se indiquen en el rótulo que pueden reaccionar

VULCANO S.A. - División productos químicos  
Importado y Distribuido por:  
VULCANO S.A. - Lino E. Spillmberger 7280  
Bo. Los Boulevares - Córdoba - Argentina  
R.N.E. 040030619 - R.H.P.U.D. 0830005  
Lote / Fecha de Fabricación / Fecha de Vencimiento

LABORATORIO VULCANO  
BIOQUIMICA  
M.P. 3206

JOSE ADOLFO TAKTAN  
D.N.I. 22.029.113

9408  
ANMAT  
FOLIO  
MESA DE ENTRADAS



República Argentina  
Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas, Regulación e institutos  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

## Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

# 0830005

- 1. Certifíquese la Inscripción del Producto:** DESINFECTANTE DE AGUA DE PISCINAS. ALGUICIDA, CLARIFICADOR. CLORO SOLIDO EN TABLETAS DE DISOLUCION LENTA. TABLETAS TRIPLE ACCION
- 2. Marca:** VULCLOR
- 3. Origen:** CHINA
- 4. Principios Activos:** ACIDO TRICLOROISOCIANURICO , SULFATO DE ALUMINIO y SULFATO DE COBRE
- 5. Forma de Presentación:** POTE PLÁSTICO DE CONT. NETO: 1 KG, 2 KG, 3 KG, 4 KG Y 5 KG; BOLSA PLASTICA DE CONT. NETO: 1 A 5 KG.
- 6. Venta:** VENTA LIBRE
- 7. Titular del Producto:** VULCANO S.A.
- 8. Domiciliado en:** BV. RIVADAVIA 2875, B° LOS BOULEVARES - CORDOBA - CORDOBA
- 9. Establecimiento TITULAR:** RNE N° : 040030619
- 10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud**  
Según Expediente Nro.: 1-0047-0000-017449-14-9.

Disposición N°: **9408**

Fecha: **10 NOV. 2015**

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha consiguenda en la disposición de autorización.

Este producto de riesgo IIB elaborado de acuerdo a las exigencias de la Resolución ex MS y AS N° 709/98, es de libre circulación y comercialización en todo el territorio de la República Argentina. Dicha comercialización será revocada por la Autoridad Sanitaria en caso de que la misma compruebe irregularidades o inexactitudes en la declaración jurada presentada sobre el producto, independientemente de las sanciones que pudieran corresponder al elaborador responsable.

QUEDA BAJO EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL IMPORTADOR REALIZAR LOS CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN, ROTULADO, FORMA DE PRESENTACIÓN, SI FUERAN NECESARIOS, PARA CUMPLIMENTAR LAS REGLAMENTACIONES VIGENTES.

LD

Sello y Firma del Funcionario Responsable





República Argentina  
Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

## Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

# 0830006

1. **Certifíquese la Inscripción del Producto:** DESINFECTANTE DE AGUA DE PISCINAS. ALGUCIDA, CLARIFICADOR. CLORO SOLIDO EN TABLETAS DE DISOLUCION LENTA. TABLETAS TRIPLE ACCION
2. **Marca:** VULCLOR
3. **Origen:** CHINA
4. **Principios Activos:** ACIDO TRICLOROISOCIANURICO 96 % , ACIDO TRICLOROISOCIANURICO 96 % , AGUA , SULFATO DE ALUMINIO y SULFATO DE COBRE
5. **Forma de Presentación:** TAMBOR PLÁSTICO DE CONT. NETO: 10 A 800 KG; BOLSA PLASTICA DE CONT. NETO: 15 A 1000 KG.
6. **Venta:** VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL
7. **Titular del Producto:** VULCANO S.A.
8. **Domiciliado en:** BV. RIVADAVIA 2875, B° LOS BOULEVARES - CORDOBA - CORDOBA
9. **Establecimiento TITULAR:** RNE N° : 040030619
10. **Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud**  
Según Expediente Nro.: 1-0047-0000-017449-14-9.

Disposición N°: **9408**

Fecha: **10 NOV. 2015**

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha consagrada en la disposición de autorización.

Este producto de riesgo IIB elaborado de acuerdo a las exigencias de la Resolución ex MS y AS N° 709/98, es de libre circulación y comercialización en todo el territorio de la República Argentina. Dicha comercialización será revocada por la Autoridad Sanitaria en caso de que la misma compruebe irregularidades o inexactitudes en la declaración jurada presentada sobre el producto, independientemente de las sanciones que pudieran corresponder al elaborador responsable.

QUEDA BAJO EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL IMPORTADOR REALIZAR LOS CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN, ROTULADO, FORMA DE PRESENTACIÓN, SI FUERAN NECESARIOS, PARA CUMPLIMENTAR LAS REGLAMENTACIONES VIGENTES.

LD

Sello y Firma del Funcionario Responsable